


电梯维保单位网上备案操作指南

--维保单位操作--

一、申请账号（已有账号的可以跳过此步）

1、百度搜索“湖州市特种设备检测研究院”，或打开以下链接：<http://www.hztjzx.cn/>，进入官方网站，找到湖州市特种设备企业服务平台（以下简称企业平台）。

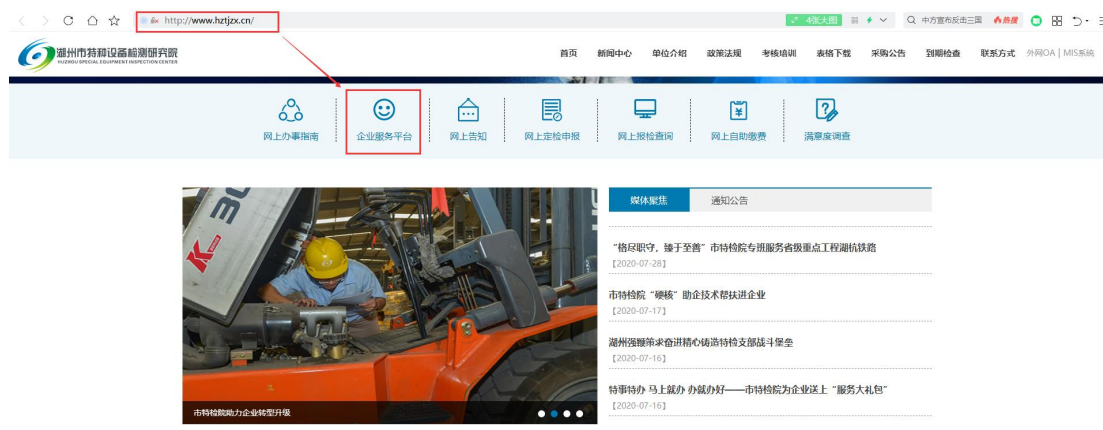

2、进入企业平台登陆界面，注册信息、上传相关资料，并提交申请。



第一步：选择单位类型及核对关键信息 返回登录页

单位类型: <input type="checkbox"/> 使用单位 <input checked="" type="checkbox"/> 维保单位	所在地区: 请选择
单位名称: *	社会信用代码: *
单位地址: *	
安全管理负责人: *	安全管理负责人手机: *
申请人: *	身份证: *
手机: *	联系电话: *

[注册](#) [返回](#)


3、受理通过后，会将企业平台的账号、密码通过短信形式发送给填写的申请人的手机。

二、登陆企业平台录入备案信息

1、登陆后，首先在右上角切换账号角色为“维保单位”，然后在左侧菜单中找到“维保专区”菜单，按照自己的角色从法人单位、分支机构、维保点中选择其一，点击“下一步”按钮。

如果没有维保单位角色，请按照第一步先申请开通账号。



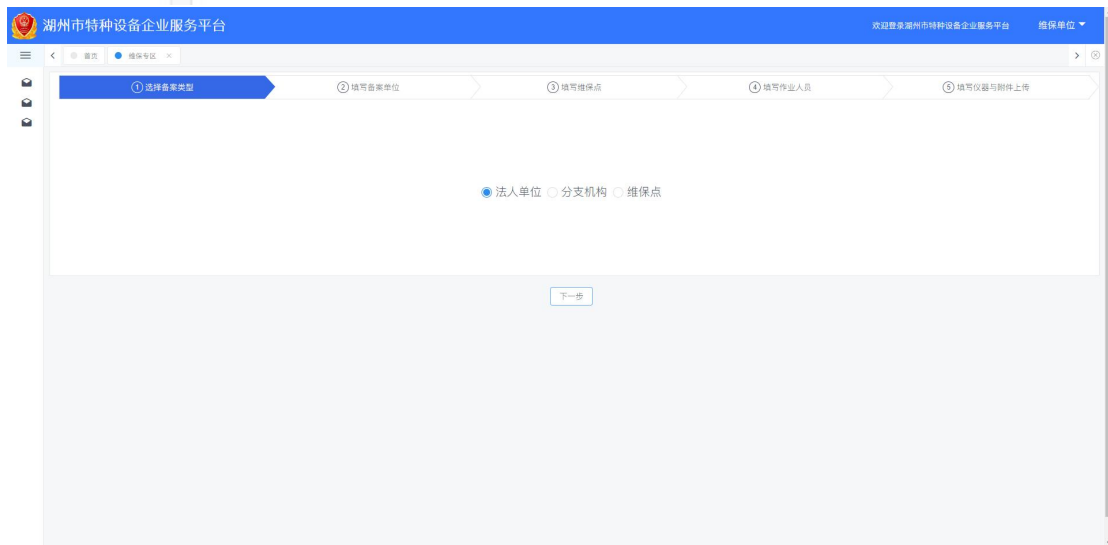

2、按照本单位实际情况填写相关基本信息，其中“*”为必填项，填写完成后点击下一步。

湖州特种设备企业服务平台

填写备案单位

选择备案类型

填写备案单位

填写维保点

填写作业人员

填写仪器与附件上传

备案单位名称: PDA测试单位

备案单位地址: 吴兴区测试单位

法人代表: 法人代表姓名

法人联系电话: 13333333333

证书编号: TS1234567-2025

证书有效期: 2021-01-01

技术负责人: 技术负责人姓名

联系手机: 19999999999

* 单位所在地区: 浙江省 / 湖州市 / 吴兴区 / 月河街道

* 24小时值班电话: 13212345678

* 法人代表 (湖州维保主要负责人): 法人代表姓名

* 湖州维保主要负责人电话: 13300000000

* 维保负责人: 维保负责人姓名

* 维保负责人电话: 13888888888

* 应急救援负责人1: 应急救援负责人1姓名

* 应急救援负责人1电话: 13999999999

* 应急救援负责人2: 应急救援负责人2姓名

* 应急救援负责人2电话: 13555555555

自检负责人: 自检负责人姓名

联系手机: 18888888888

质保工程师: 质保工程师姓名

联系手机: 15666666666

96333一级响应承诺时间: 30

96333二级响应承诺时间: 30

技术人员数量 (人): 20

持证维保人员数量 (人): 15

维保电梯数量 (台): 100

3、填写本单位维保站点，其中“+”按钮可以新增站点，“-”删除站点，填写完成后点击“下一步”。

湖州特种设备企业服务平台

填写维保点

选择备案类型

填写备案单位

填写维保点

填写作业人员

填写仪器与附件上传

序号	维保点名称	地址	负责人	联系电话	维保人员数量	维保电梯数量	所在区县	操作
1	吴兴区维保点	吴兴区XX街XX号XX号	张三	13512345678	10	80	浙江省 / 湖州市 / 吴兴区 / 月河街道	-

+

上一步 下一步

4、填写本单位作业人员信息，其中“+”按钮可以新增作业，“-”删除人员，填写完成后点击“下一步”。

湖州市特种设备企业服务平台

① 选择设备类型 ② 填写设备单位 ③ 填写维保点 ④ 填写作业人员 ⑤ 填写仪器与附件上传

序号	姓名	所在区县岗位	身份证号	资格证号	联系电话	所在区县	操作
1	李四	吴兴区	330501199001010001	1234567	13555555555	浙江省 / 湖州市 / 吴兴区 / 月河街道	-

+
上一步 下一步

5、填写本单位仪器信息，其中“+”按钮可以新增仪器，“-”删除仪器。

湖州市特种设备企业服务平台

① 选择设备类型 ② 填写设备单位 ③ 填写维保点 ④ 填写作业人员 ⑤ 填写仪器与附件上传

附件

序号	设备名称	型号	编号	体系规范序号	规范名称	操作
1	电梯限速器校验仪	ABC123	0001	ABC/CD-2020	电梯试验方法	-

+
上一步 提交

6、点击仪器信息填写页的“附件”按钮，按照要求上传相关附件。

湖州市特种设备企业服务平台

① 选择设备类型 ② 填写设备单位 ③ 填写维保点 ④ 填写作业人员 ⑤ 填写仪器与附件上传

附件

序号	设备名称	型号	编号	体系规范序号	规范名称	操作
1	电梯限速器校验仪	ABC123	0001	ABC/CD-2020	电梯试验方法	-

+
上一步 提交

上传附件

序号	操作	材料名称
1	上传 查看(0)	(必选)维保单位基本情况表【打印加盖法人单位公章, 上传扫描件】
2	上传 查看(0)	(必选)社会统一代码证【维保单位将法人单位或分支机构社会统一代码证扫描件上传】
3	上传 查看(0)	(必选)电梯维保许可证【维保单位将法人单位或分支机构电梯维保许可证书扫描件上传】
4	上传 查看(0)	(必选)法人机构授权书【分支机构或维保点应将法人机构授权书扫描件上传】
5	上传 查看(0)	(必选)办公场所房屋
6	上传 查看(0)	(必选)维保人员资格证
7	上传 查看(0)	(必选)社保和劳动合同【维保单位将维保负责人、维保人员社保和劳动合同扫描件上传】

关闭

三、提交监察机构核查

1、上一步信息填写完成后, 点击“提交”按钮, 系统会自动提交至备案地区监察机构进行审核, 可以在备案管理中查看当前的流程节点。

2、在审批前, 如果填写有误, 需要撤回可以点击“撤回”按钮, 如果需要删除可以点击“删除”按钮。

3、如果状态为“已填写”, 说明此备案被退回, 请点击“编辑”修改相关信息后

重新提交。

湖州市特种设备企业服务平台

欢迎登录湖州市特种设备企业服务平台 维保单位

年度 请选择 备案状态 请选择 备案有效期 至

删除 打印

序号	操作	单位备案号	单位名称	备案类型	备案日期	备案有效期	备案状态	监管部门链接
1	删除	备2021083023	PCDA测试单位	法人单位	2021-08-02 16:57:34	2022-08-02	已备案	长兴县市场监督管理局

< 1 > 10条/页 跳至 1 页 当前共有 1条数据